


Nosacītie apzīmējumi

- Elektro sadalne
- Gaismeklis ar luminiscences spuldzi 36W
- Gaismeklis ar kvēlspuldzi
- Vienpola hermētiskais slēdzis
- Elektriskais patērētājs
- Hermētiskā rozete ar zemēšanas kontaktu
- Vara kabelis ar PVC izolāciju

Paskaidrojumi

1. Tīkla spriegums ~400/230V
2. Elektroiekārtu specifikāciju sk. iekārtu, darbu un materiālu kop.
3. Kabelu marku un šķērsgriezumu skat. EL-4
4. Kabelu montāža paredzēta pa sienu PHV caurulē
5. Slēdži un rozetes uzstādīti 0.80 m augstumā.
6. Elektroiekārtām kā nullējoši un zemējošie vadi tiek izmantotas attiecīgi N un PE dzīslas.
7. Gaismekļu tipi tiek noteikti pēc pasūtītāja izvēles.

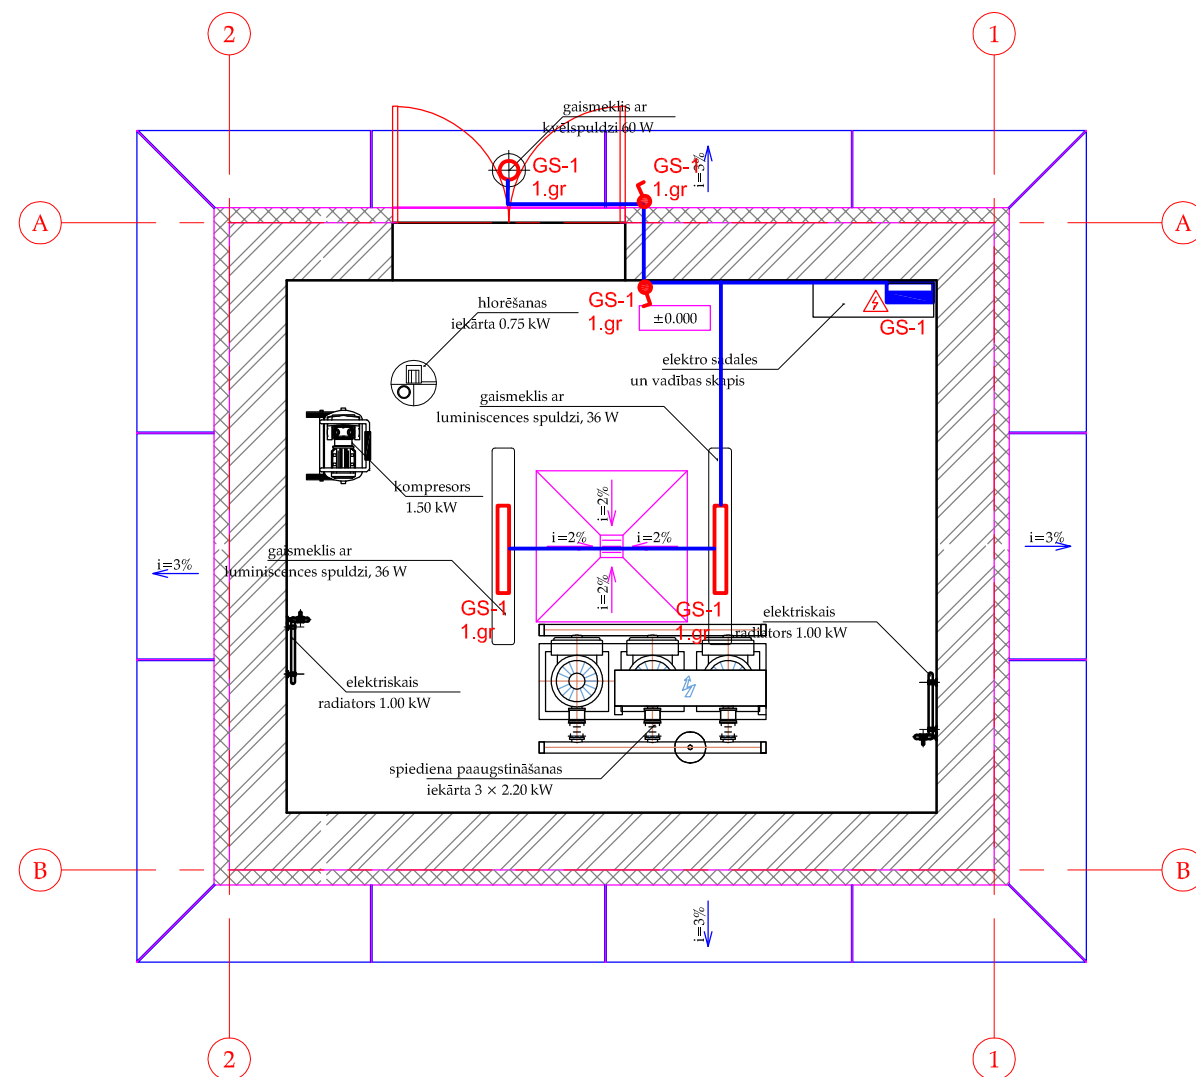


2K projekts
elektroinstalāciju
projektēšana
TEL: 22802206
Rīga, Jelgavas iela 90
Tālr.: +371 63026727
Fakss: +371 63026796

PASŪTĪTĀJS:					
SIA "Skrundas komunālā saimniecība"					
OBJEKTS:					
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Jaunmuižas ciemā, Skrundas novadā"					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisīnājumu sadaļa:	
				Elektroapgāde, iekšējie tīkli	
Būvpr.d.v.	K. Mucenieks		09.2010	Lapas nosaukums:	
Izstrādāja	K. Mucenieks		09.2010	Proj. ūss ēkas spēka un apgaismes tīklu plāns	
				Līguma Nr.	
				2010-ŪKJ/848-04 / L/10-99	
				Mērogs: 1 : 50	
				Stadija	Lapas
				TP	Ras. Nr.
				EL-3	